



210021020170

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 中川电气科技有限公司

产品型号名称: ZC-BLJC-1LR0E I W-A2T1A型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 分 型 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2021103508

共 7 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	ZC-BLJC-1LR0E I 1W-A2T1A		
认证委托人	中川电气科技有限公司	检验类别	分型试验		
生 产 者	中川电气科技有限公司	生产日期	2021 年 6 月		
生产企业	中川电气科技有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 9 月 10 日		
样品数量	4 台	检验日期	自 2021 年 9 月 13 日 至 2021 年 10 月 28 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》				
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 ZC-BLJC-2LRE I 1W-A2T1A 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具）。 以下空白。   （检验检测专用章） 签发日期： 2021 年 11 月 2 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准: 王学来

审核: 谢峰

编制: 穆喜顺


应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所
国 家 消 防 电 子 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心
检 验 报 告

No: Dz2021103508

共 7 页 第 2 页

认证委托人	中川电气科技有限公司		
通信地址	浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号		
联系电话	0577-61662709	传 真	0577-27876887

产品照片

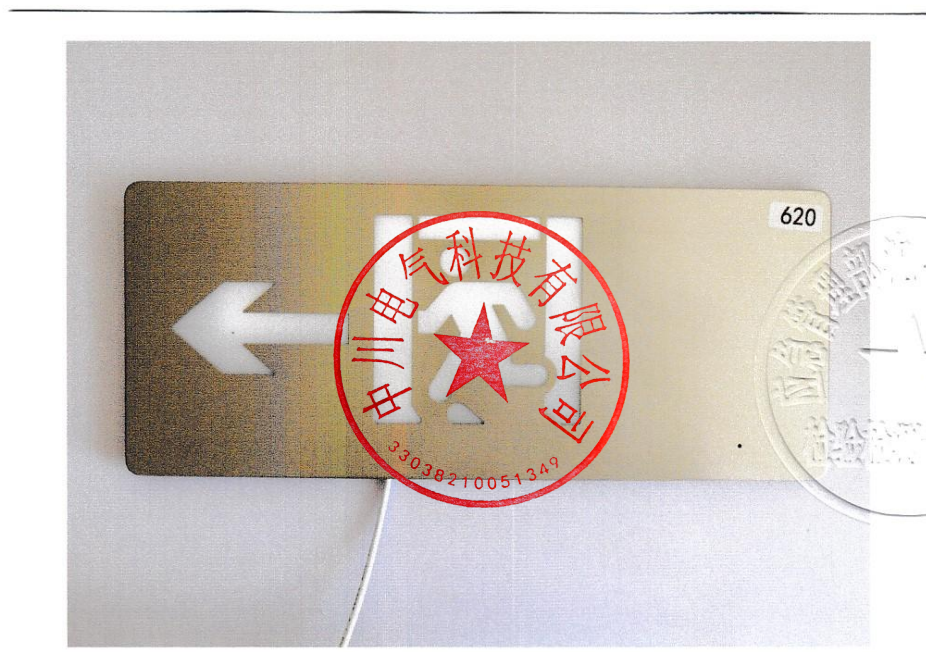

产品型号: ZC-BLJC-1LR0E I 1W-A2T1A (图 B. 1+图 B. 5)

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2021103508

共 7 页 第 3 页



产品型号: ZC-BLJC-1LR0E I 1W-A2T1A (图 B. 2+图 B. 5)



产品型号: ZC-BLJC-1LR0E I 1W-A2T1A (图 B. 2)

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2021103508

共 7 页 第 4 页



产品型号: ZC-BLJC-11RCE I 1W-A2T1A (图 B. 2)



沈阳消防研究所

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2021103508

共 7 页 第 5 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: ZC-BLJC-1LR0E I 1W-A2T1A
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中川电气科技有限公司
- 5) 生产企业: 中川电气科技有限公司
- 6) 生产地址: 浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.7V-DC2.9V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 警告用语: 无
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 350mm×145mm×8mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 采用单面指示;
- 7) 与以下产品配接工作:

中川电气科技有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.7V-DC2.9V, 0.06W

型号: 3MMCFG-ZX

生产者: 湖北匡通电子股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：中川电气科技有限公司
产品型号：ZC-BLJC-1LROE I 1W-A2T1A

No: Dz2021103508

共 7 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类: 标志图案部分为塑料, 其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸 (mm): 350 $\times$ 145)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.2	断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部发热元件表面温度 ($^{\circ}\text{C}$): 33.0 表面亮度 (cd/m^2): 1# (图 B.1+图 B.5) 主电状态转入应急状态: 98.3 141.6 102.4 200.5 150.2 124.0 118.6 112.7 127.5 117.1 放电 80min 后: 97.4 137.2 100.9 197.4 153.0 124.7 117.6 110.3 126.4 116.3 2# (图 B.1+图 B.5) 主电状态转入应急状态: 104.9 189.0 137.4 257.2 214.3 133.7 137.6 177.3 160.7 152.9 放电 80min 后: 106.2 187.7 136.0 253.0 207.4 121.6 136.4 173.0 157.4 153.2 3# (图 B.2) 主电状态转入应急状态: 105.0 177.1 193.7 237.7 190.6 115.9 88.8 136.1 118.1 109.4 放电 80min 后: 106.2 173.0 191.4 236.4 187.2 113.2 87.2 134.0 117.4 101.7 4# (图 B.2) 主电状态转入应急状态: 97.2 193.5 215.6 217.6 154.9 131.2 128.1 152.7 157.2 112.1 放电 80min 后: 96.0 191.7 211.7 219.2 153.4 136.0 127.4 150.3 156.4 110.3	合 格	/

应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：中川电气科技有限公司
产品型号：ZC-BLJC-1LROE I 1W-A2T1A

No: Dz2021103508
共 7 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
8	低温试验	7.12	1#表面亮度 (cd/m ²): 95.8 139.3 102.9 198.4 147.6 121.4 116.4 110.6 129.3 120.8	合 格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
10	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2021081815003105

认证委托人: 中川电气科技有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市上园工业区

生产者: 中川电气科技有限公司(H000399)

地址: 浙江省乐清市柳市上园工业区

生产企业: 中川电气科技有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬六路219号

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: ZC-BLJC-2LRE I 1W-A2T1A

内含: ZC-BLJC-2LRE I 1W-A2T1A(主型)

ZC-BLJC-2LRE I 1W-A2T1A-F

ZC-BLJC-1LROE I 1W-A2T1A

ZC-BLJC-1LE I 1W-A2T1A

ZC-BLJC-1OE I 1W-A2T1A

ZC-BLJC-1RE I 1W-A2T1A

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2021-11-26

发(换)证日期: 2021年11月26日 有效期至: 2026年11月25日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0344543